

**Město Borovany**



**Směrnice**

# **Požární řád města Borovany**

**Účinnost od 1. 10. 2018**

Zastupitelstvo města Borovany se na svém zasedání dne 12. 9. 2018 usnesením č. 805, II./10., usneslo vydat v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (dále jen „zákon o požární ochraně“), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, směrnici Požární řád města Borovany (dále jen „směrnice“).

## **Čl. 1 Úvodní ustanovení**

Požární řád města Borovany upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území města, které je vymezeno všemi pozemky katastrálních území: Borovany, Hluboká u Borovan, Vrcov, Dvorec, Třebeč, Trocnov a Radostice.

## **Čl. 2 Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě**

1. Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti města odpovídá město Borovany, které plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně. Po stránce organizačně administrativní je zajištění výkonu těchto činností svěřeno zaměstnanci městského úřadu v souladu s Organizačním řádem MěÚ Borovany.
2. Osoba s patřičnou odbornou způsobilostí ve smyslu ust. § 11 zákona o požární ochraně vykonává smluvně pro město odborné činnosti stanovené předpisy o požární ochraně.
3. Velitelé jednotek požární ochrany zřizovaných městem odpovídají za připravenost a činnost jim podřízených jednotek.

## **Čl. 3 Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky**

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru stanovují zvláštní právní předpisy Jihočeského kraje, které upravují:

- a) podmínky a povinnosti osob při zajištění požární bezpečnosti při kulturních, sportovních, společenských a jiných akcích a shromážděních, kterých se zúčastňuje větší počet osob - Nařízení JčK č. 3/2002,
  - pořádání kulturních akcí, jichž se zúčastní více jak 200 osob ve vnitřním shromažďovacím prostoru nebo více jak 900 osob ve venkovním shromažďovacím prostoru. Požární bezpečnost při provozování této kulturní činnosti je zabezpečena zřízením požární hlídky. Konkrétní složení požární hlídky a počet osob bude nařízeno pořadatelem podle charakteru konané akce,
- b) podmínky požární bezpečnosti a povinnosti osob v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru – Nařízení JčK č. 3/2005,
- c) podmínky a povinnosti osob při zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu – Nařízení JčK č. 2/2002,

za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

- Kulturní dům Borovany, Petra z Lindy 4, Borovany,
- veřejné prostranství v areálu kláštera (prostor venkovního jeviště a hlediště), Žižkovo nám. 1, Borovany,

- čerpací stanice pohonných hmot, Žižkovo nám. 1025, Borovany.

#### **Čl. 4**

##### **Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany**

1. Nepřetržitě zabezpečení požární ochrany je zajištěno stálým příjmem ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události jak na telefonním čísle „150“ popř. „112“ na operačním a informačním středisku HZS Jihočeského kraje, a to bezplatným hovorem z telefonních přístrojů všech operátorů, včetně mobilních, tak prostřednictvím ohlašovny požárů (viz čl. 7).
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města je zabezpečena plněním podmínek akceschopnosti všemi jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 5 této směrnice.

#### **Čl. 5**

##### **Jednotky sboru dobrovolných hasičů města - kategorie, početní stav a vybavení; další jednotky a jejich působnost**

1. Město zřizuje:
  - a) jednotku SDH Borovany, kategorie III/1, v níž je zařazeno 22 členů,
  - b) jednotku SDH Hluboká u Borovan, kategorie V, nezařazenou do plánu plošného pokrytí kraje, v níž je zařazeno 9 členů,
  - c) jednotku SDH Třebeč, kategorie V, nezařazenou do plánu plošného pokrytí kraje, v níž je zařazeno 9 členů,
  - d) jednotku SDH Radostice, kategorie V, nezařazenou do plánu plošného pokrytí kraje, v níž je zařazeno 15 členů.

Přehled vybavení jednotek je uveden v příloze č. 1 této směrnice.

Členové jednotky JPO III Borovany se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice Vodárenská 472, Borovany a dále se řídí pokyny velitele jednotky či velitele družstva. Členové jednotek JPO V v Hluboké u Borovan, Třebči a Radosticích se dostaví do požární zbrojnice ve své osadě a dále se řídí pokyny velitele jednotky či velitele družstva.

2. Na území města je ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi dále zajištěna následujícími jednotkami požární ochrany:
  - a) jednotkou Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje (dále jen „HZS“) - územního odboru České Budějovice, požární stanice Trhové Sviny, kategorie JPO I,
  - b) dalšími jednotkami v souladu s Nařízením JČK č. 3/2015 k zabezpečení plošného pokrytí území jednotkami požární ochrany.

#### **Čl. 6**

##### **Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti**

1. Město stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:

## Zdroje vody k hašení požárů ve městě (místní části)

<b>Obec</b>	<b>Vodní zdroje</b>		
<b>Borovany</b>	hydranty vodovodní sítě	požární nádrž	přírodní zdroj vody
<b>Hluboká u Borovan</b>			přírodní zdroj vody
<b>Vrcov</b>			přírodní zdroj vody
<b>Dvorec</b>			přírodní zdroj vody
<b>Třebeč</b>			přírodní zdroj vody
<b>Trocnov</b>			přírodní zdroj vody
<b>Radostice</b>		požární nádrž	přírodní zdroj vody

Zpracováno podle Nařízení JčK č. 4/2003. Podrobnější údaje jsou v příloze č. 2 této směrnice.

2. Město pro případ potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu mapový podklad s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu/příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotkám požární ochrany uvedeným v čl. 5 a jednotce HZS Jihočeského kraje.
3. Vlastník, uživatel nebo správce zdroje vody pro hašení je povinen zejména zajistit trvalou použitelnost zdroje a čerpacích stanišť pro požární techniku, musí bez omezení umožnit čerpání vody pro hašení požárů požární technikou.
4. Provozovatel vodovodní sítě provádí nejméně jedenkrát ročně, pokud není s ohledem na podmínky provozu stanovena doba kratší, kontrolu provozuschopnosti vybraných hydrantů vodovodní sítě. S výsledkem kontroly je povinen seznámit obec. Obec uloží opatření k odstranění závad, které brání využití vodovodu pro potřeby požární ochrany.
5. Vlastník příjezdové komunikace (pozemku) ke zdrojům vody pro hašení je povinen zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva k pozemku nebo komunikaci sám.

### Čl. 7

#### **Ohlašovna požárů, seznam dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení**

1. Požáry na území města Borovany se hlásí na telefonní číslo operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, které je zároveň ohlašovnou požáru pro město Borovany, tel. číslo 150 nebo 112. Použití těchto telefonních linek je bezplatné.
2. Na území města Borovany je možno ohlásit požár či jinou mimořádnou událost z těchto dalších míst:
  - a. Městský úřad Borovany Žižkovo nám. 107, Borovany, tel. 387 001 345

- b. velitel jednotky Čestmír Cvach SDH Borovany, Vodárenská 424, Borovany, tel. 734 681 772
  - c. hasičská zbrojnice Borovany, Vodárenská 472, Borovany, tel. 387 980 146
  - d. SOZ HZS ČR Borovany, Vodárenská 471, Borovany, tel. 950 220 111
    - I. v obci Dvorec – Josef Komenda, Dvorec 6, Borovany, tel. 602 443 811
    - II. v obci Vrcov – Václav Donát, Vrcov 25, Borovany, tel. 387 981 862, 728 112 037
    - III. v obci Trocnov – manželé Lilákoví, Trocnov 1, Borovany, tel. 607 735 778
    - IV. v obci Radostice – Ing. Bohuslav Vacek, Radostice 109, Borovany, tel. 725 036 503
    - V. v obci Třebeč – Jan Tomek, Třebeč 10, Borovany, tel. 605 321 624  
Pavel Drhovský, Třebeč 56, Borovany, tel. 602158532  
David Turek, Třebeč 74, Borovany, tel. 606 333 918
    - VI. v obci Hluboká u Borovan - Potraviny Janečková Hana, Hluboká u Borovan 91, Borovany, tel. 387 981 147, 607 964 053
3. Vzor označení dalšího místa k ohlášení požáru ke uveden v příloze č. 6 této směrnice.

## Čl. 8

### Způsob vyhlášení požárního poplachu

1. Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí:
  - a. SMS zprávou všem členům zásahové jednotky SDH Borovany nebo,
  - b. signálem **POŽÁRNÍ POPLACH**, kterým je přerušovaný tón sirén vysílaný po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón), je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály.
  - c. případně oběma způsoby.
2. V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach ve městě vyhláší ústně pomocnými prostředky (např. megafony, místním rozhlasem, pomocí výstražné rampy umístěné na vozidle).

## Čl. 9

### Seznam sil a prostředků z požárního poplachového plánu kraje

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany je uveden v Nařízení JčK č. 36/2011 (Požární poplachový plán Jihočeského kraje), který určuje jednotky požární ochrany pro poskytnutí pomoci v katastru města podle stupně požárního poplachu v případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události. Výpis z Nařízení JčK č. 36/2011 je uveden v příloze č. 3.

## Čl. 10

### Závěrečná ustanovení

Touto směrnicí nejsou dotčeny povinnosti právnických a fyzických osob při předcházení požárům, které vyplývají ze zákona o požární ochraně.

**Čl. 11**  
**Účinnost**

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2018.

V Borovanech dne 13. 9. 2018

Ing. Petr Jenkner v.r.  
starosta

PhDr. Stanislav Malík v.r.  
místostarosta

## Jednotky požární ochrany (JPO) sboru dobrovolných hasičů zřizované městem Borovany

Název jednotky PO	Kategorie jednotky PO	Požární technika a věcné prostředky požární ochrany	Počet
Borovany	JPO III/1	cisternová automobilová stříkačka	1
		dopravní automobil	1
		přenosná stříkačka	1
		plovoucí čerpadlo	2
		motorová pila	3
		kalové čerpadlo motorové	2
		elektrické ponorné čerpadlo	1
		přetlakový ventilátor	1
		benzinový generátor třífázový	1
		dýchací přístroj	10
		vozidlová radiostanice	2
		ruční radiostanice	4
		Hluboká u Borovan	JPO V/1
plovoucí čerpadlo	1		
přívěs PPS 12	1		
dopravní automobil	1		
Třebeč	JPO V/1	přenosná stříkačka	1
		plovoucí čerpadlo	1
		přívěs za osobní automobil	1
Radostice	JPO V/1	přenosná stříkačka	1
		plovoucí čerpadlo	1
		motorová pila	1
		dopravní automobil	1

**Příloha č. 2 ke směrnici Požární řád města Borovany**

**Zdroje požární vody**

<b>Obec</b>	<b>Přírozené zdroje</b>	<b>Umělé zdroje</b>	<b>Víceúčelové zdroje</b>
Borovany	řeka Stropnice	a) nádrž 100 m <sup>3</sup> , Žižkovo náměstí, mezi benzínovou pumpou a obchodem Flop, b) nádrž 42 m <sup>3</sup> , Žižkovo náměstí, v parku před zámekem, c) kašna na nádvoří zámku 17 m <sup>3</sup> , Žižkovo náměstí 1, d) jezírko v zámeckém parku 140 m <sup>3</sup> , e) koupaliště Lazna 2 686 m <sup>3</sup> , ul. Lazna 701, f) krytý bazén v základní škole 166 m <sup>3</sup> , ul. Petra z Lindy 13,	hydranty vodovodní sítě - viz příloha č. 4 a příloha č. 5
Hluboká u Borovan	rybník Příkopa		
Vrcov	návesní rybníky		
Dvorec	návesní rybník		
Třebeč	návesní rybník		
Trocnov	návesní rybník		
Radostice	rybník Hnetilák	požární nádrž u kravína	



Příloha č. 3 ke směrnici Požární řád města Borovany

Výpis sil a prostředků

Území obce (místní části)	Stupeň poplachu	1. jednotka PO	2. jednotka PO	3. jednotka PO	4. jednotka PO
Borovany	1.	HZS PS České Budějovice	HZS PS Trhové Sviny	JSDH Borovany	JSDH Trhové Sviny
	2.	HZS PS Suché Vrbné	JSDH Ledenice	JSDH Lišov	JSDH Jílovice
Dvorec	1.	HZS PS Trhové Sviny	HZS PS České Budějovice	JSDH Borovany	
	2.	HZS PS Suché Vrbné	Ledenice JSDH	JSDH Lišov	JSDH Jílovice
Hluboká u Borovan	1.	HZS PS Trhové Sviny	HZS PS České Budějovice	JSDH Borovany	JSDH Hluboká u Borovan
	2.	HZS PS Suché Vrbné	JSDH Ledenice	JSDH Lišov	JSDH Jílovice
Radostice	1.	HZS PS Trhové Sviny	HZS PS České Budějovice	JSDH Borovany	JSDH Radostice
	2.	HZS PS Suché Vrbné	JSDH Ledenice	JSDH Lišov	JSDH Jílovice
Trocnov	1.	HZS PS Trhové Sviny	HZS PS České Budějovice	JSDH Borovany	JSDH Trocnov
	2.	HZS PS Suché Vrbné	JSDH Ledenice	JSDH Lišov	JSDH Jílovice
Třebeč	1.	HZS PS Trhové Sviny	HZS PS České Budějovice	JSDH Borovany	JSDH Třebeč
	2.	HZS PS Suché Vrbné	JSDH Ledenice	JSDH Lišov	JSDH Jílovice
Vrcov	1.	HZS PS Trhové Sviny	HZS PS České Budějovice	JSDH Borovany	JSDH Vrcov
	2.	HZS PS Suché Vrbné	JSDH Ledenice	JSDH Lišov	JSDH Jílovice

Příloha č. 4 ke směrnici Požární řád města Borovany


Seznam hydrantů města Borovany

Označení hydrantu	Průtok Q [l/s]	Tlak P [Mpa]	Umístění
H 1	11,3	0,28	Žižkovo náměstí, u čp. 37
H 2	10,8	0,33	U Haltýře, u čp. 533
H 3	9,7	0,52	Budějovická, u čp. 474
H 4	10,3	0,43	Petra z Lindy, u čp. 13
H 5	9,2	0,25	Vodárenská, u čp. 118
H 6	8,5	0,56	Na Výsluní, u čp. 7
H 7	5,3	0,36	Hluboká, u čp. 615
H 8	4,3	0,38	Zahradní, u čp. 693
H 9	8,7	0,56	Trocnovská/Slunečná
H 10	13,5	0,36	Tovární čp. 231
H 11	4,7	0,28	Vodárenská, u čp. 338
H 12	11,5	0,54	U Stropnice, u čp. 234
H 13	16,0	0,69	Nádražní, u čp. 165
H 14	8,7	0,69	U Trati, u čp. 667
H 15	9,8	0,58	U trati/K Višnici
H 16	7,1	0,39	Luční, u čp. 268
H 17	13,7	0,54	Nádražní, u čp. 227
H 18	10,8	0,58	Polní, u čp. 231
H 19	8,3	0,29	Na Výhony, u čp. 291
H 20	7,1	0,37	Ke Střelnici, u čp. 134
H 21	10,0	0,25	U Dubu, u čp. 118
H 22	9,5	0,24	parkoviště PENNY Market

Vysvětlivky:

	nadzemní hydrant DN 100
	nejvyšší průtok
	nejvyšší tlak

Mapa - seznam hydrantů města Borovany

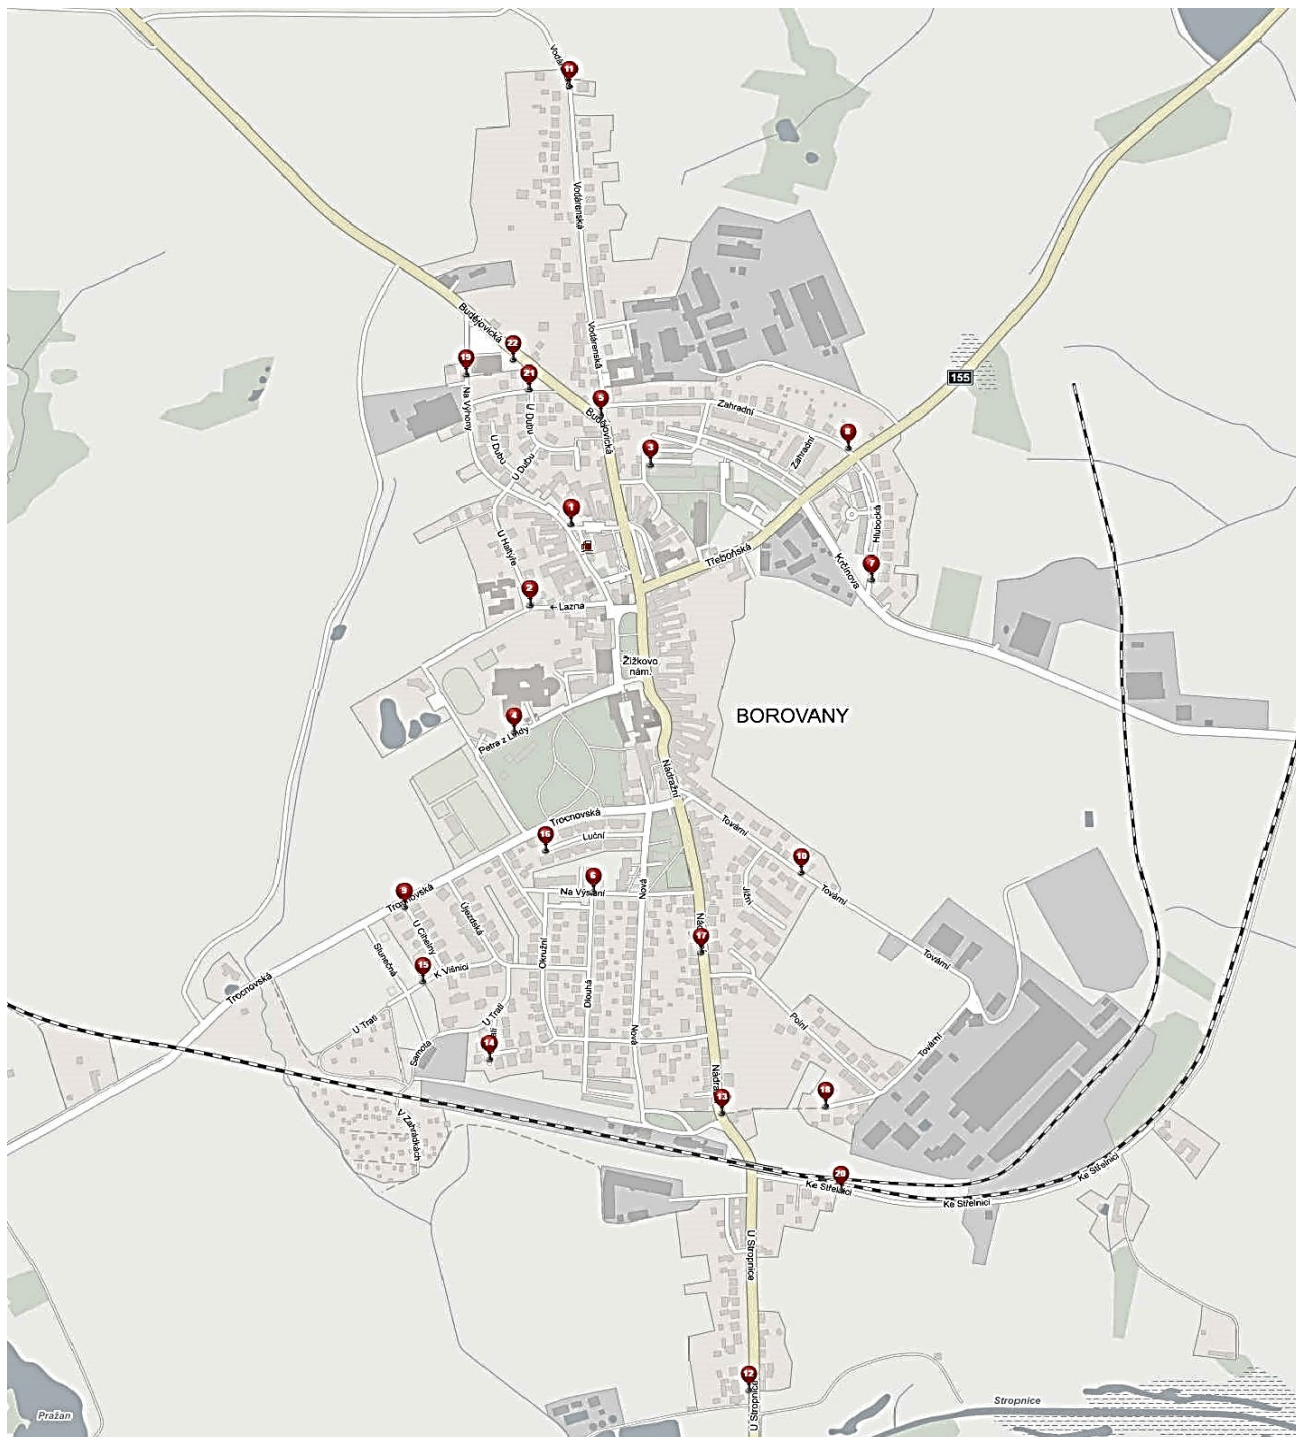

**Vzor označení dalšího místa k ohlášení požáru**

